

## BESLUIT

### Onderwerp

Wij hebben op 23 januari 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Mars Veghel. Het betreft het uitbreiden van de NH<sub>3</sub> koelinstallatie met warmteterugwinning. De aanvraag gaat over Taylorweg 5 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 1629072. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - OLO-formulier met nummer 1629072;
  - Omschrijving wijziging NH<sub>3</sub> (ingediend 23 januari 2015) en
  - QRA Mars extra NH<sub>3</sub> vulling koelhuis (ingediend 11 mei 2015).
- aan deze vergunning voorschrift 1.1.1 te verbinden en
- in het belang van de bescherming van het milieu, zoals bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo, dat voorschrift 1.1.1 ook van toepassing is op de ammoniakkoelinstallatie, waarvoor op 19 januari 2012 vergunning<sup>1</sup> is verleend met kenmerk C2051024/2873427.

### Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

### Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze, afdelingsmanager Vergunningen van Omgevingsdienst Brabant Noord



de heer drs. M.H. Pepping

Verzonden op: 28 mei 2015

---

<sup>1</sup> Deze vergunning is op 13 oktober 2011 door Mars aangevraagd voor het vervangen van een freonkoelinstallatie in koelhuis 'Oost' door een ammoniakkoelinstallatie met een inhoud van 2.500 kg. Deze installatie wordt, met de aanvraag d.d. 23 januari 2015, uitgebreid met 400 kg ammoniak.

De volgende instanties/personen hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10001, 5460 DA VEGHEL;
- Geurts Technisch Adviseurs BV, de heer Th.J.M. Bienen, Postbus 470, 5340 AL OSS;
- ODBN, de heer R. de Groot, Postbus 88, 5430 AB CUIJK (per e-mail) en
- ODBN, de heer G.J. Verstegen, Postbus 88, 5430 AB CUIJK (per e-mail).

### **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Besluit.....</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>Voorschriften .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b><i>Milieu</i>.....</b>                          | <b>4</b>  |
| 1. In werking hebben van een koelinstallatie ..... | 4         |
| <b>Procedurele overwegingen .....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Inhoudelijke overwegingen.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b><i>Milieu</i>.....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>Bijlage: Begrippen.....</b>                     | <b>12</b> |

## **VOORSCHRIFTEN**

### ***Milieu***

#### **1. IN WERKING HEBBEN VAN EEN KOELINSTALLATIE**

##### **1.1. Regels conform PGS 13**

1.1.1. De ammoniakkoelinstallatie 'Koelhuis Oost' dient te voldoen aan de volgende bepalingen van de richtlijn PGS 13:2009, versie 1.0 (2-2009):

- voorschrift 1.5.3;
- de voorschriften van hoofdstuk 2;
- de voorschriften van hoofdstuk 3, behoudens voorschrift 3.1.1;
- de voorschriften van hoofdstuk 4;
- de voorschriften van hoofdstuk 5;
- de voorschriften van hoofdstuk 8, behoudens voorschrift 8.5.1 en paragraaf 8.6;
- de voorschriften van hoofdstuk 9.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN


### GEGEVENS AANVRAGER

Op 23 januari 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Mars Veghel, Taylorweg 5, 5466 AE te Veghel.

### PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de uitbreiding van de NH<sub>3</sub> koelinstallatie met warmteterugwinning voor de locatie koelhuis 'Oost'. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Figuur 1: Bedrijventerrein Mars met locatie koelhuis 'Oost'

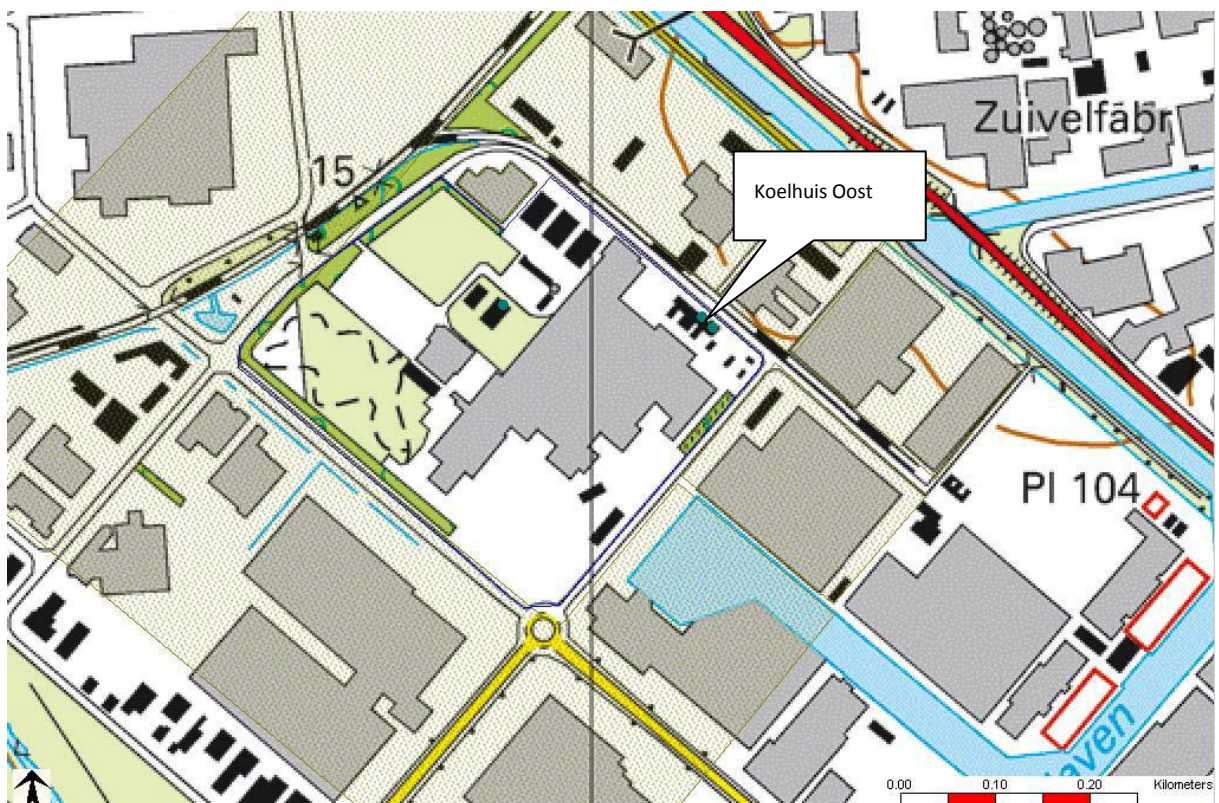

## HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING          | DATUM            | KENMERK          | ONDERWERP                                                                                    |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieuneutraal veranderen |                  | C2159184/        | Uitbreiding met lijn n10 (zuid-westzijde bedrijf)                                            |
| Milieuneutraal veranderen | 21 juli 2014     | C2146390/3617170 | Uitbreiding met lijn 10 (noordzijde bedrijf)                                                 |
| Milieuneutraal veranderen | 28 april 2014    | C2144830/3565802 | Realisatie laaddok voor hal A                                                                |
| Veranderingsvergunning    | 21 maart 2014    | C2120348/3551884 | Realisatie waterzuivering                                                                    |
| Veranderingsvergunning    | 17 januari 2013  | C2087285/3340782 | Overtappen vloeistoffen in chemicaliënopslagruimte                                           |
| Milieuneutraal veranderen | 27 augustus 2013 | C2122304/3457560 | Oprichten gebouw 76, verplaatsen gebouwen 60, 62, 64, 72 en 74 en realiseren parkeerplaatsen |
| Milieuneutraal veranderen |                  | C2110561/        | Realisatie nieuw bedrijfsgebouw                                                              |
| Milieuneutraal veranderen | 30 augustus 2011 | C2039493/2791224 | Plaatsing tijdelijke kantoorunits                                                            |
| Milieuneutraal veranderen | 19 januari 2012  | C2051024/2873427 | Vervanging freon door ammoniak en bouwkundige aanpassing gevel koelhuis 'Oost'               |
| Milieuneutraal veranderen |                  | C2087957/3268763 | Bouw laad- en losdok                                                                         |
| Wijziging voorschriften   | 7 januari 2011   | 1709846/2385583  | Wijziging voorschriften op verzoek van vergunninghouder                                      |
| Melding 8.19              | 13 oktober 2008  | 1451568/1453928  | Realisatie ammoniakkoelinstallatie                                                           |
| Ambtshalve wijziging*     | 25 juli 2008     | 1413967/1433713  | Herstellen foute voorschriften voor onder andere geluid                                      |
| Melding 8.19              | 25 maart 2008    | 1391315/1394025  | Uitbreiding productiecapaciteit met 4.000 ton gereed product                                 |
| Revisievergunning*        | 27 februari 2008 | 1124148/1382845  | Nieuwe vergunning voor gehele inrichting                                                     |

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

## BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3.a van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 6.4.b van de Richtlijn industriële emissies).

## VOLLEDIGHEID AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen (de naam van onderstaande bijlage komt overeen met de naam van de bijlage zoals gebruikt in het OLO-formulier waar de bijlagen genoemd staan):

- Omschrijving wijziging NH<sub>3</sub>;
- Schema warmtepomp;
- Layout Warmtepomp;
- Opstellingstekening;
- QRA Mars NH<sub>3</sub> koelhuis, later vervangen door QRA Mars extra NH<sub>3</sub> vulling koelhuis.

Alle bovengenoemde documenten zijn op 23 januari 2015 ingediend, met uitzondering van het document QRA Mars extra NH<sub>3</sub> vulling koelhuis, dat op 11 mei 2015 is ingediend.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 2 april 2015 in de gelegenheid gesteld om tot 1 juli 2015 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 11 mei 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat

voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 39 dagen. De uiterste beslistermijn voor deze procedure is 9 juni 2015 (inclusief 6 weken verlening, zie onderstaand).

### **PROCEDURE (REGULIER)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internetsite: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internetsite: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

### **ADVIEZEN**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente Veghel heeft op 16 februari 2015 laten weten dat ze geen gebruik maakt van haar recht om een advies uit te brengen.

Tevens hebben wij, op grond van artikel 12, derde lid Bevi, op 12 maart 2015 de aanvraag doorgezonden naar de Brandweer Brabant Noord om haar in de gelegenheid te stellen ons te adviseren over het berekende groepsrisico. Het advies luidt: "De veiligheidsregio kan geen advies geven omdat een aantal gegevens in de QRA ontbreken. Voor de beoordeling t.a.v. de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid te kunnen geven moet de omvang van het invloedsgebied zichtbaar zijn en moet bekend zijn hoeveel personen zich binnen het invloedsgebied bevinden. Omdat hier sprake is van een niet categoriale inrichting moet deze informatie in de QRA worden gepresenteerd hetgeen niet gebeurd is."

Mede naar aanleiding van het advies op 12 maart 2015 van de brandweer is het QRA aangepast. Het aangepaste QRA is op 11 mei 2015 aan de aanvraag toegevoegd en voorgelegd aan de brandweer. Op 20 mei 2015 heeft de Brandweer Brabant Noord ingestemd met het aangepaste QRA.

### **ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> In paragraaf 3.2.6 'In werking hebben van een koelinstallatie' is onder artikel 3.16c, lid 1 aangegeven dat ammoniak koelinstallaties met een inhoud van meer dan 12 kg, maar minder dan 1.500 kg onder het Activiteitenbesluit vallen. De aangevraagde verandering betreft een uitbreiding van 400 kg ammoniak aan een ammoniak-koelinstallatie van 2.500 kg ammoniak (dit is het NH<sub>3</sub>-systeem in koelhuis Oost). De daadwerkelijke hoeveelheid ammoniak is dus aanzienlijk groter dan de in paragraaf 3.16c genoemde grenswaarde, aangezien de bestaande en de aangevraagde installatie als één geheel beschouwd dienen te worden. Bron: de bij de aanvraag gevoegde QRA, projectnummer 8.5097, d.d. 22 januari 2015.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### *Milieu*

#### **1.1. Toetsing voorwaarden Wabo**

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### **1.2. Vergunning voldoet aan voorwaarden Wabo**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering - in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning- voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

##### Energie<sup>3</sup>

Mars heeft de ambitie uitgesproken en een programma opgestart (genaamd: Sustainable in a Generation) met de doelstelling binnen één generatie volledig duurzaam (energieneutraal) te kunnen produceren. In dit traject zijn of worden in de productie diverse maatregelen doorgevoerd met de doelstelling energiebewuster en -efficiënter te produceren.

De thans ingediende aanvraag is een maatregel in het kader van bovenstaand traject. Met de uitbreiding kan restwarmte terug gewonnen worden uit het koelproces, zodat deze warmte weer gebruikt kan worden elders in het productieproces.

Omdat het hier gaat om een energiebesparende maatregel, is geoordeeld dat er sprake is van een milieuneutrale verandering.

##### Externe Veiligheid

##### Beoordeling milieuneutraal

Ammoniak is een brandbare en toxische stof. Bedrijven met een ammoniakkoelinstallatie van meer dan 1.500 kg vallen onder het besluit externe veiligheid inrichting (Bevi). Conform het Bevi kan worden uitgegaan van vaste afstanden voor koelinstallaties onder de 10.000 kg, echter de betreffende ammoniakkoelinstallatie heeft een grotere leidingdiameter dan de voorgeschreven 80 mm in het Revi (Regeling externe veiligheid inrichtingen). De risico's zijn daarom met een Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA<sup>4</sup>) berekend, dat bij de aanvraag is gevoegd en deel uit maakt van

---

<sup>3</sup> Mars valt onder de CO<sub>2</sub>-emissiehandel. In de vergunning zijn en mogen geen energievoorschriften opgenomen worden. Desondanks dient wel beoordeeld te worden of er sprake is van een milieuneutrale verandering.

<sup>4</sup> Projectnummer 8.5097, d.d. 23 april 2015.

deze beschikking. De QRA is opgesteld voor alle ammoniakkoelinstallaties die binnen de inrichting<sup>5</sup> aanwezig zijn (voor het overzicht: zie par. 3.1 'Aanwezige installaties' van de QRA) en de waterzuivering met de biogasopslag. Ten aanzien van de veiligheidsrisico's (plaatsgebonden risico en groepsrisico) wordt in het rapport het volgende geconcludeerd:

- De plaatsgebonden risicocontour  $10^{-6}$  wordt niet berekend en blijft daarmee binnen de terreingrens; er ontstaat geen relevante toename ten aanzien van het plaatsgebonden risico;
- Er is geen sprake van een relevant groepsrisico uitgedrukt in de F(N)-curve en
- Er worden geen relevante risico's berekend zowel in de vergunde situatie als na uitbreiding van het koelsysteem in Koelhuis Oost. De voorgenomen wijziging kan voor wat betreft het milieuaspect externe veiligheid derhalve als milieuneutraal worden beschouwd.

Wij hebben het rapport beoordeeld en stemmen in met bovenstaande conclusie.

Uit het beoordeelde rapport blijkt dat de veiligheidsrisico's ten opzichte van de vergunde situatie niet zijn toegenomen. De verandering is daarmee milieuneutraal.

#### Aanpassing voorschriften

De gevraagde verandering is een uitbreiding van een bestaande (en eerder vergunde) koelinstallatie met een inhoud van 2.500 kg ammoniak (koelhuis 'Oost' genaamd). De oprichting en het werking hebben van deze installatie is vergund op 19 januari 2012 (kenmerk vergunning: C2051024/2873427). In deze vergunning zijn geen voorschriften opgenomen voor die ammoniakkoelinstallatie. In die vergunning staat: "Wij hebben eerder vergunning verleend voor een ammoniak koelinstallatie, waarbij de relevante eisen uit de PGS 13 zijn opgenomen. Deze voorschriften gelden ook voor de nieuwe, tweede ammoniak koelinstallatie. Zodoende hebben wij geen nieuwe voorschriften ten aanzien van de veiligheidsaspecten voor de tweede ammoniak koelinstallatie aan deze vergunning hoeven te verbinden." De vigerende vergunningvoorschriften staan dus in de op 27 februari 2008 verleende revisievergunning, paragraaf 10.1 'ammoniak koelinstallatie en warmtepompen'. De in deze paragraaf opgenomen voorschriften zijn gebaseerd op de destijds geldende PGS 13 1999 (7-2005). Naderhand is de PGS 13 aangepast (aan de hand van de nieuwste inzichten) en staan de meeste recente voorschriften in de PGS 13 2009 versie 1.0 (2-2009). Deze PGS bevat de voorschriften waaraan de gevraagde uitbreiding dient te voldoen. Dit brengt de situatie met zich mee dat voor de bestaande installatie (2.500 kg ammoniak) de PGS 13 1999 (7-2005) geldt, hoewel toen al de PGS 13 2009 versie 1.0 (2-2009) beschikbaar was, en voor de uitbreiding (400 kg ammoniak) de PGS 13 2009 versie 1.0 (2-2009). Omdat beide installaties met elkaar verknoopt zijn, kan niet (altijd) onderscheid gemaakt worden tussen de bestaande installatie van 2.500 kg en de uitbreiding van 400 kg. Er is daarom besloten om aan deze vergunning voorschriften te verbinden voor de gevraagde uitbreiding van 400 kg, die gebaseerd zijn op de PGS 13 2009 versie 1.0 (2-2009). Daarnaast wordt ambtshalve bepaald dat, in het belang van de bescherming van het milieu, zoals bedoeld in artikel 2.31, tweede lid, onder b Wabo, deze voorschriften ook gelden voor de bestaande en vergunde installatie van 2.500 kg. Dit is met Mars besproken en voor hen geen probleem, aangezien de bestaande installatie destijds is aangelegd overeenkomstig de voorschriften uit de PGS 13 2009 versie 1.0 (2-2009).

#### Geluid

De extra geluidbronnen, namelijk de warmtepomp en de persgaskoeler met warmtewisselaar worden in pandig bijgeplaatst in een ruimte van Koelhuis Oost. Gelet op de aanwezigheid van de al bestaande koelinstallatie met compressor en koelcondensor, zal het geluidniveau in de ruimte niet

---

<sup>5</sup> Naast de ammoniakkoelinstallaties is bij Mars een waterzuivering met vergistingsinstallatie en opslag van biogas aanwezig. Voor deze installatie is in 2013 (tijdens de verlening van de omgevingsvergunning voor de waterzuivering) een QRA opgesteld.

toenemen. Er is dan ook geen relevante toename van de geluiduitstraling van de gevels van het koelhuis te verwachten. De op het dak van het koelhuis geplaatste installaties blijven ongewijzigd. De verandering is daarmee milieuneutraal. In de vigerende vergunning zijn geluidvoorschriften voor Mars opgenomen. Deze voorschriften hoeven niet aangepast te worden.

#### Bodem

De uitbreiding van het koelsysteem wordt geplaatst in een bestaande ruimte van het koelhuis, waarin al voorzieningen zijn getroffen in de vorm van vloeistofkerende vloeren conform de PGS 13. Aan deze vergunning is een voorschrift verbonden, waarin bepaald is dat de bestaande koelinstallatie (inhoud 2.500 kg) en de aangevraagde koelinstallatie (400 kg) aan de PGS 13 209 versie 1.0 (2-2009) dient te voldoen. Hiermee is de bescherming van de bodem van de bestaande koelruimte gewaarborgd. Het voeren van een nulsituatieonderzoek naar de bodem is niet nodig.

#### **1.3. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **1.4. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. Zie hiervoor bovenstaande toelichting.

#### **1.5. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking is een voorschrift opgenomen inzake de ammoniakinstallatie.

## **BIJLAGE: BEGRIPPEN**

### **PGS:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).

### **PGS 13:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13, 'Ammoniak als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen'. Downloaden via [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl).